



Hochtemperatur Abgang im 610mm breiten Kasten

15.07.2021 Florian Knapp

ENGINEERING
TOMORROW

Danfoss


Im Unterputzkasten 145H4900 bzw 145H4904
(Breite 610mm) ist der Hochtemperaturabgang nicht
innenliegend montierbar.
Empfehlung Kasten min.690mm Breite (siehe unten)




Unterputzkästen und Türen

zum professionellen und kostengünstigen Wandeinbau von
Wohnungsstationen und Fußbodenverteilern.

Wohnungsstation (EvoFlat, AkvaVita, AkvaLux)					Ausführung mit Kugelhahnschiene	Best.-Nr.
nur Station	inkl. Hochtemperatur Abgang	inkl. FBH-Verteiler				
FSA/MSA/WSA Type 1,2,3 + CIRC	MSA Type 1,2,3 + CIRC	Bis 9 Kreise	Bis 10 Kreise	Bis 12 Kreise		
x					Danfoss Unterputzkasten 610x910x150	145H4900
x					Rahmen mit Tür für UPK 610x910x150, RAL 9016	145H4901
	x				Danfoss Unterputzkasten 690x910x150	145H4902
	x				Rahmen mit Tür für UPK 690x910x150, RAL 9016	145H4903
		x			Danfoss Unterputzkasten 610x1350x150, max. 9 Heizkreise	145H4904
		x			Rahmen mit Tür für UPK 610x1350x150, RAL 9016	145H4905
			x		Danfoss Unterputzkasten 690x1350x150, max. 10 Heizkreise	145H4906
			x		Rahmen mit Tür für UPK 690x1350x150, RAL 9016	145H4907
				x	Danfoss Unterputzkasten 850x1350x150, max. 12 Heizkreise	145H4908
				x	Rahmen mit Tür für UPK 850x1350x150, RAL 9016	145H4909

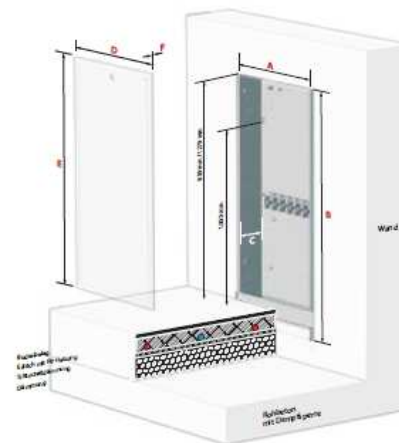

Die Montage beim 610mm Kasten soll möglichst außerhalb erfolgen ein Ausbruch ist am Kasten vorgesehen.

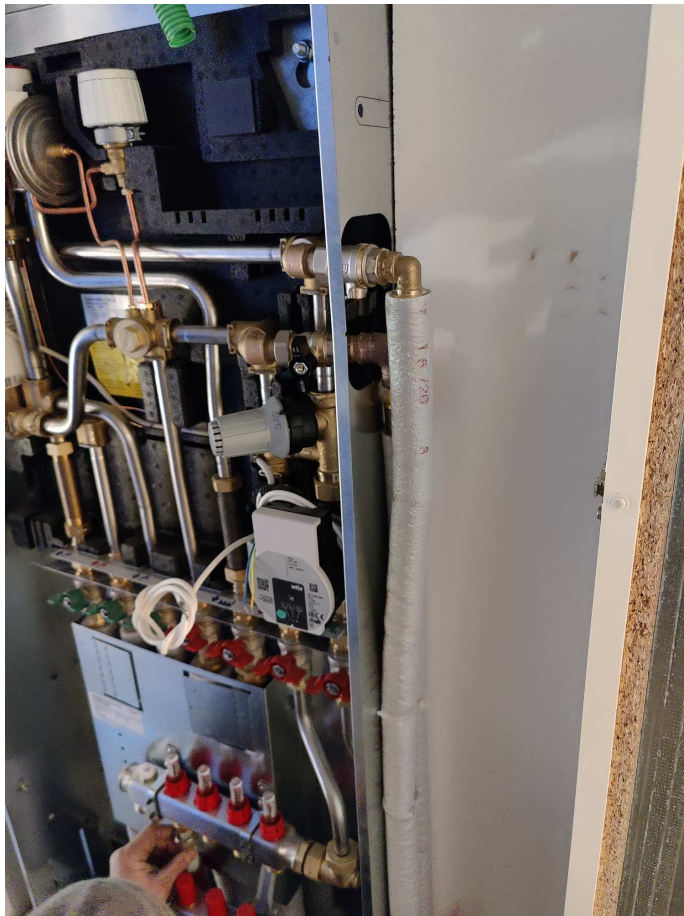


Ist die Verrohrung bereits im Kasten vorgesehen und nicht mehr in der Wand möglich, gibt es folgende Möglichkeiten bauseits (die Dämmhaube ist jedenfalls anzupassen!)

Option 1
Flexschlauch mit Bogen
+ Doppelnippel bauseits
(sehr flexible Lösung-
Temperaturbereich
beachten!)



Option 2

Danfoss Artikel 2x326.108+ 2x125.922
+2x145H3136+ 2x 003Z0232 Verschraubungen;
+ Verrohrung bauseits.

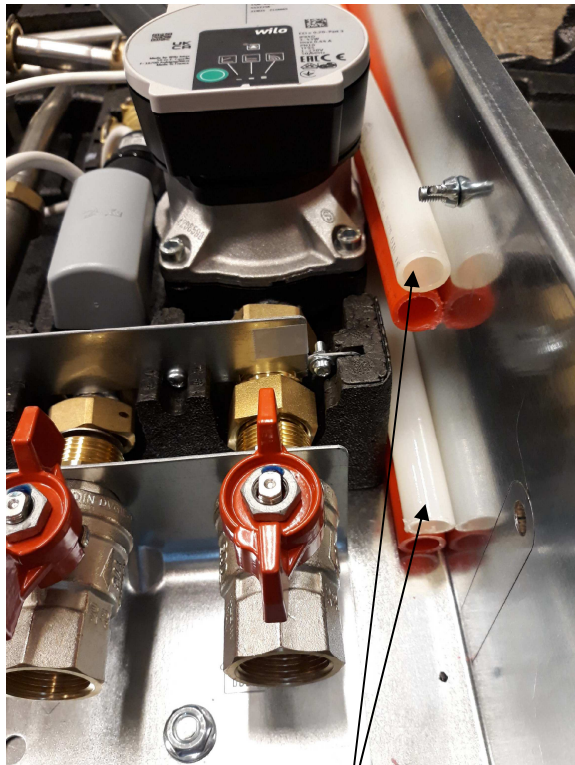

2 mögliche Positionen für
Verrohrung max 16mm



2x 003Z0232 (inkl. Flachdichtung)



326.108
+145H3136
125.922

Die Möglichkeit für den Einbau eines Zonenventils gibt es unten im Kasten.

